


Koppelen QE en QS om toerental van QS ventilator samen met QE ventilator te laten veranderen. Lucht debiet toevoer woning is dan gelijk aan luchtdebiet afvoer ventilatie. Enigszins afhankelijk van inregelen ventilatie ventielen en kanalen ontwerp.

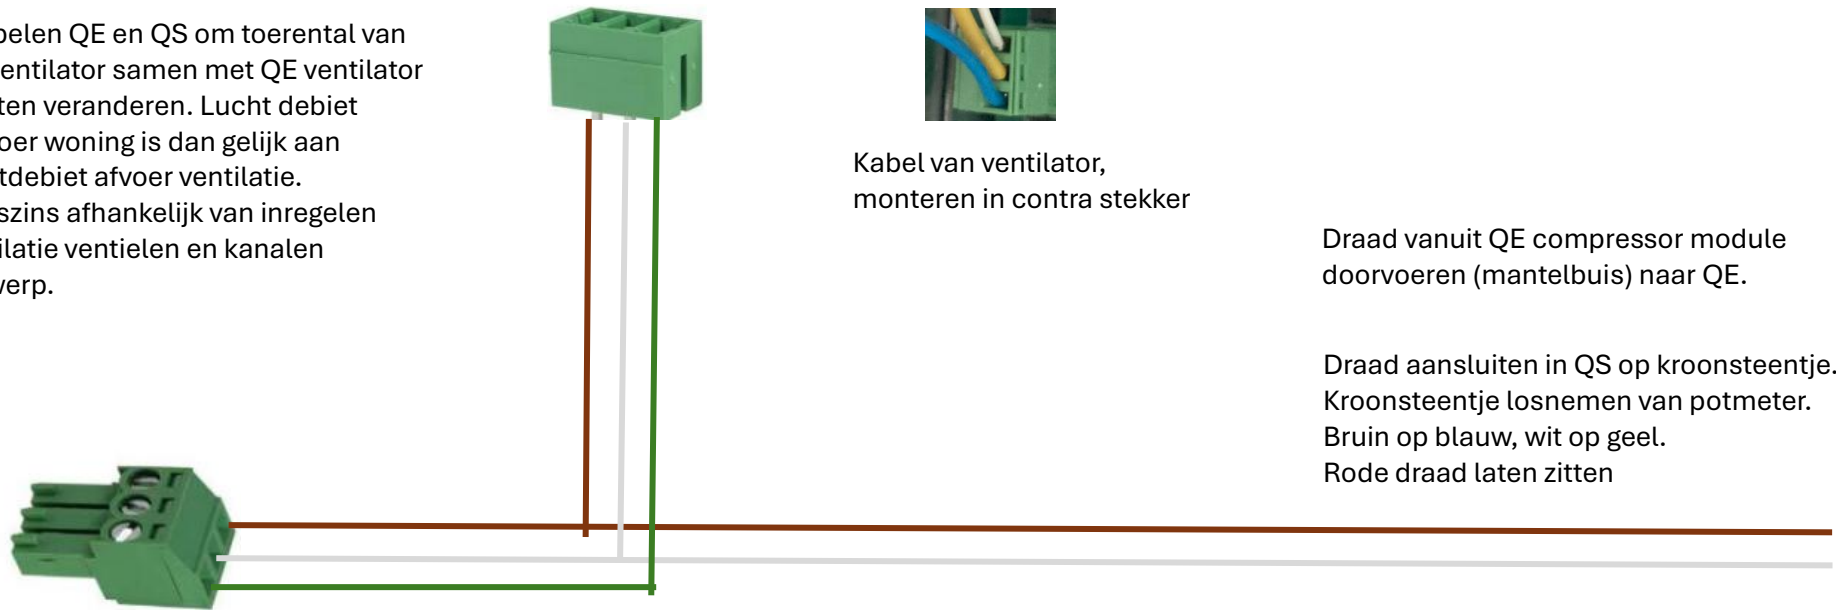


Kabel van ventilator, monteren in contra stekker

Draad vanuit QE compressor module doorvoeren (mantelbuis) naar QE.

Draad aansluiten in QS op kroonsteentje. Kroonsteentje losnemen van potmeter. Bruin op blauw, wit op geel. Rode draad laten zitten

Originele stekker op print in QE

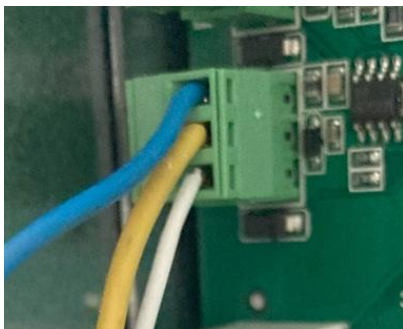

Relatie met de originele kleuren:  
Bruin is in plaats van blauw.  
Wit is in plaats van geel.  
Groen is in plaats van wit.



Aansluiting in QS